

四川省第六建筑有限公司
(尚惟建筑设计院)

SICHUAN NO.6 CONSTRUCTION CO., LTD.

资质等级: 建筑行业 (建筑工程、人防工程) 甲级

资质证书编号: A151028825

地址: 四川省成都市武侯区中一路16号

邮编: 610081

电话: 028-82228005

平面示意

NOT PLAN

建设单位

四川天和精密电子电器股份有限公司

项目名称

安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称

2#楼、3#楼

项目负责人

蒋新川

审定

王东

审核

李环

专业负责人

徐子皓

校对

董印镇

设计

董润宇

工程编号

2022-SH证-J009

图框名称

3#楼三层排烟平面图

3#楼三层排烟平面图

设计阶段

施工图

版号

A

图别

暖通

图号


NS-08/10

日期

2023.09.23

本图加盖公司出图章, 否则一律无效。

CHINA PLAN 001

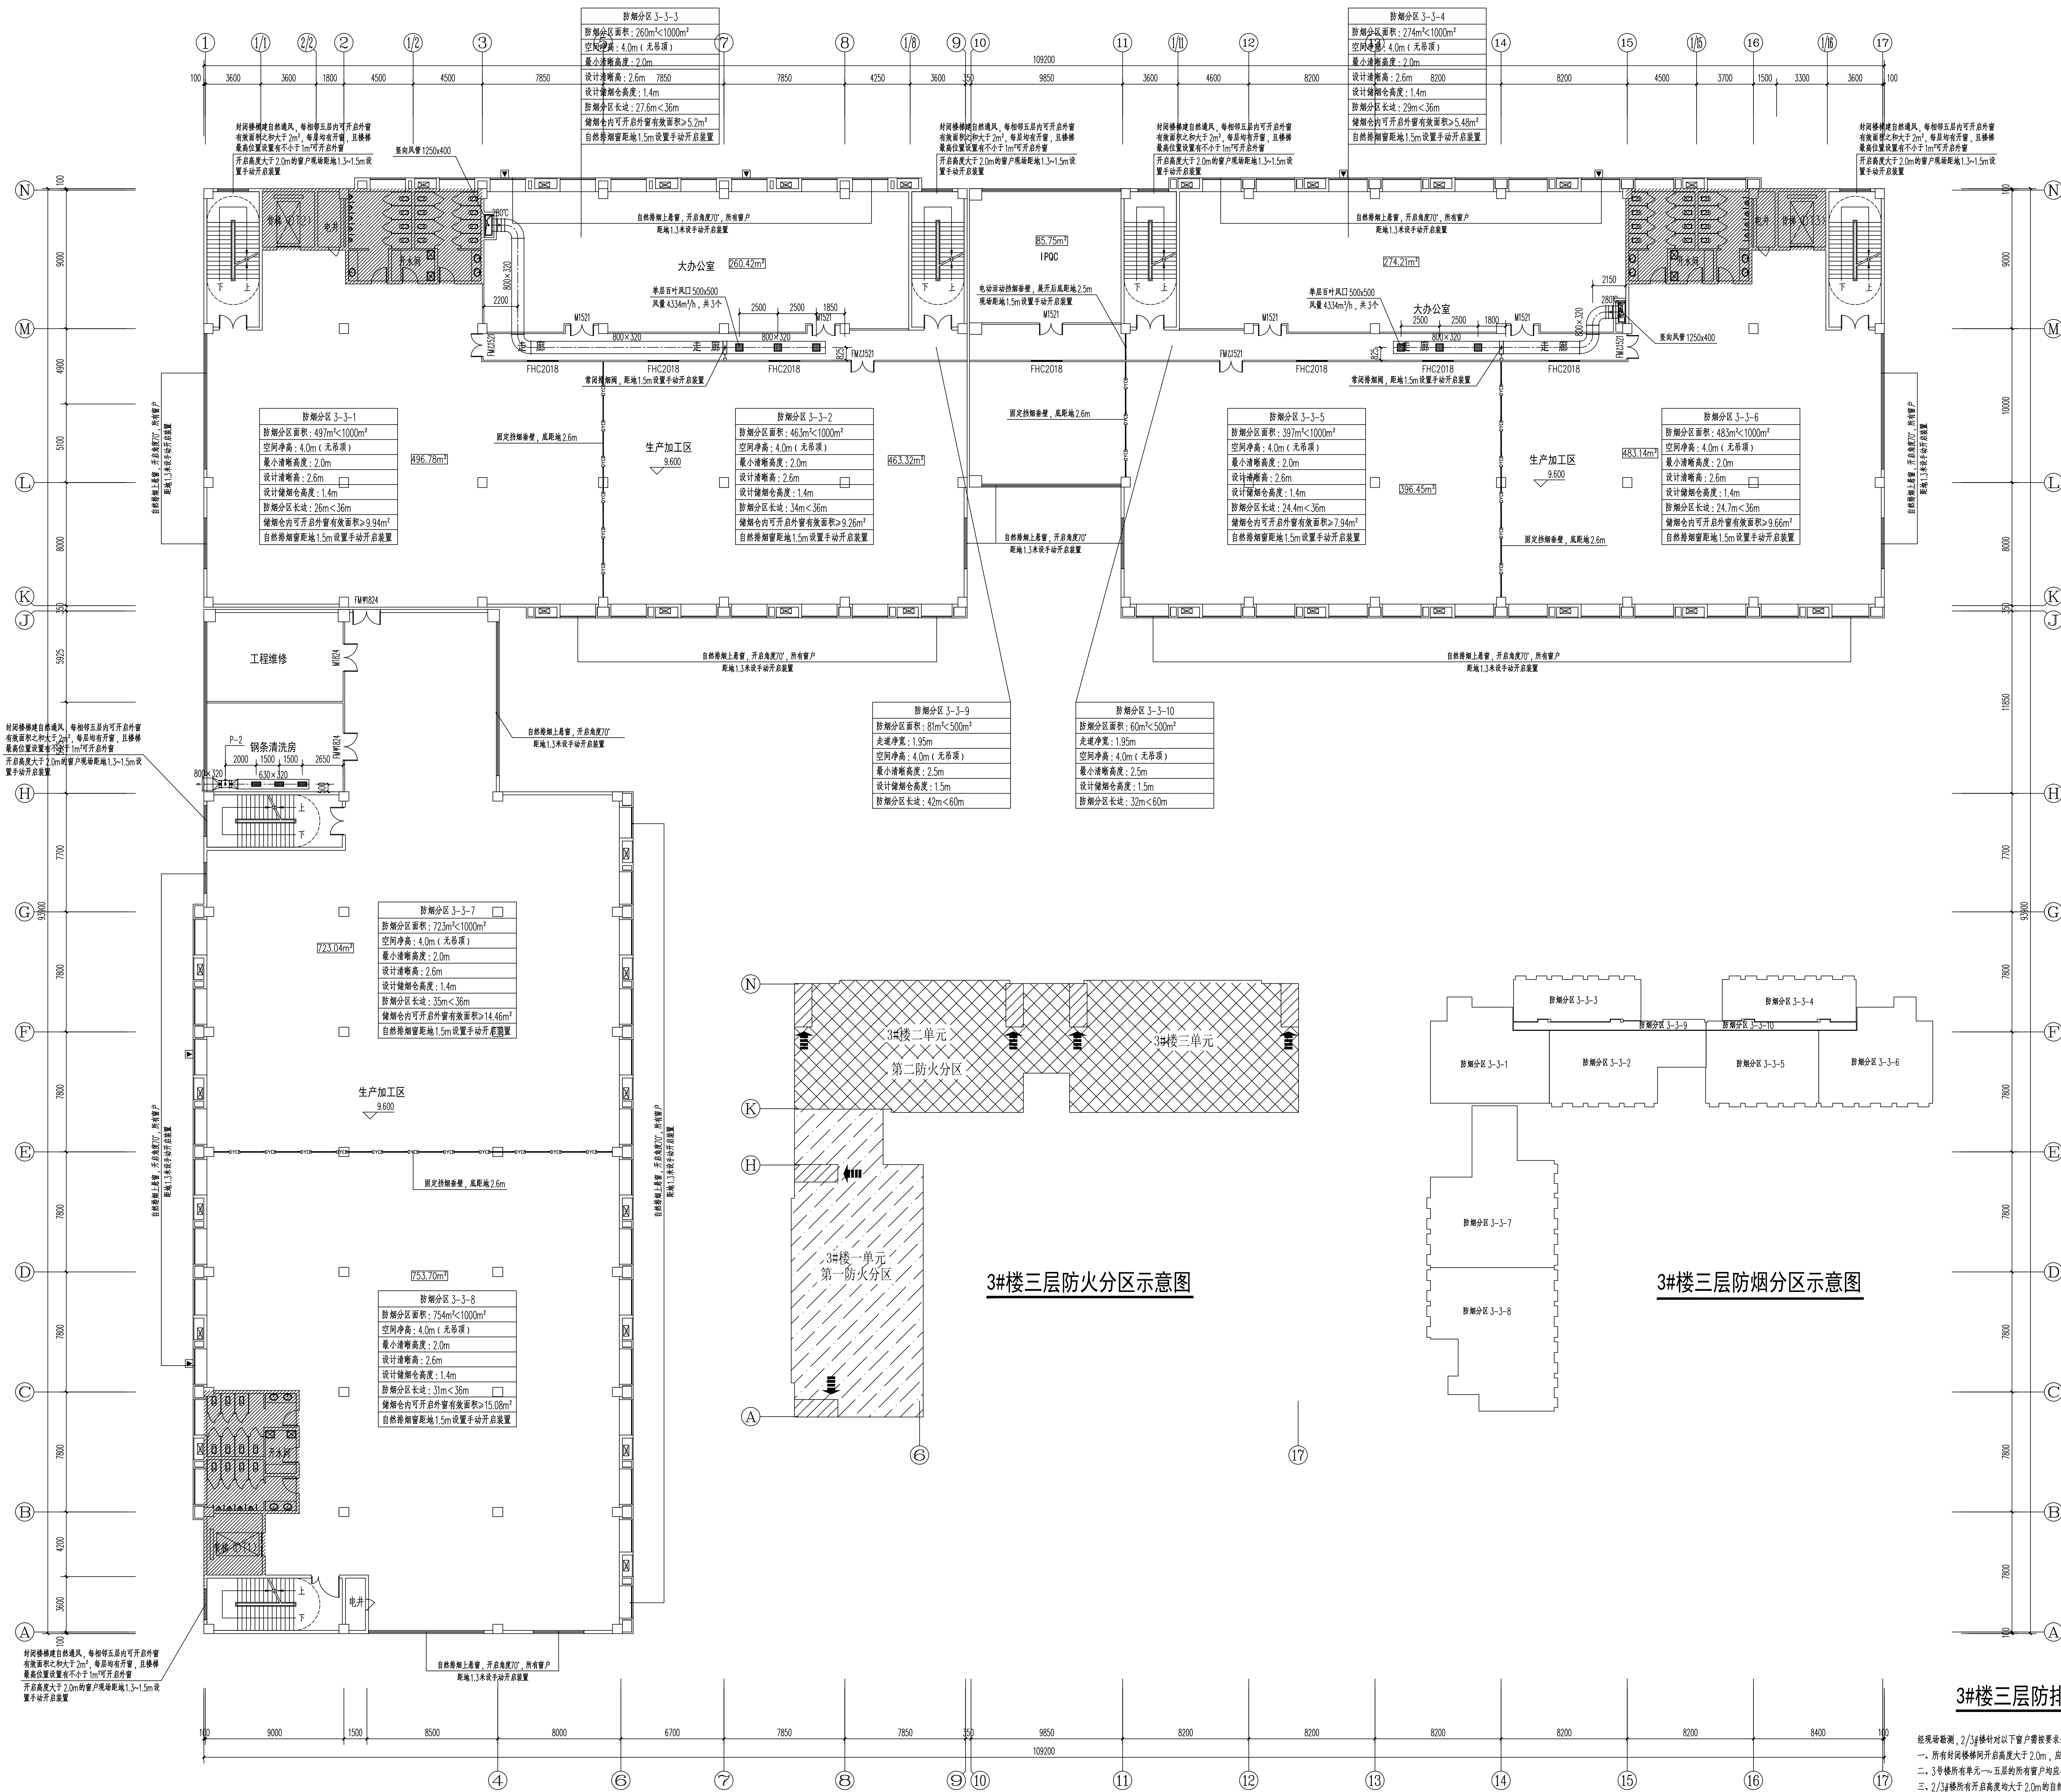

3#楼三层防排烟平面图 1:150

经现场勘测, 2/3#楼针对以下窗户需按要求进行整改:

- 一、所有封闭楼梯间开启高度大于2.0m, 应现场距地1.3~1.5m增加手动开启装置;
- 二、3#楼所有单元~五层的所有窗户均应在2.6m之上增加开启扇, 同时开启扇开启角度应调整为70°;
- 三、2/3#楼所有开启扇均大于2.0m的自然排烟窗, 应现场距地1.3~1.5m增加手动开启装置;
- 四、具体窗户设置详建筑专业。