

四川省第六建筑有限公司

SICHUAN NO. 6 CONSTRUCTION CO., LTD.

资质等级：建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级
资质证书编号：A151028625

地址：四川省成都市星辉中路16号

部编：610081

传真：028-82228005

平面示意

KEY PLAN

建设单位

CLIENT

四川安和精密电子电器股份有限公司

项目名称

PROJECT NAME

安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称

SUB ITEM NAME

2#楼、3#楼

项目负责人

PROJECT DIRECTOR

蒋新川

审定

AUTHORIZED

杨大鹏

审核

ADULTED

卢盟科

专业负责人

LEAD DISCIPLINE ENGINEER

贺迁

校对

CHECKED

艾青山

设计

DESIGNED

王倩

工程设计号

PROJECT No.

2022-SW设-J009

图纸名称

DRAWING NAME

2#楼一层火灾报警平面图

设计阶段

DESIGN PHASE

施工图

版本号

REVISION

A

图别

STATUS

装修弱电

图号

DRAWING No.

RDx-3/6


日期

DATE

2023.09.23

本图须加盖公司出图印章，否则一律无效。

CAPPING SEAL OR INEFFECTIVE

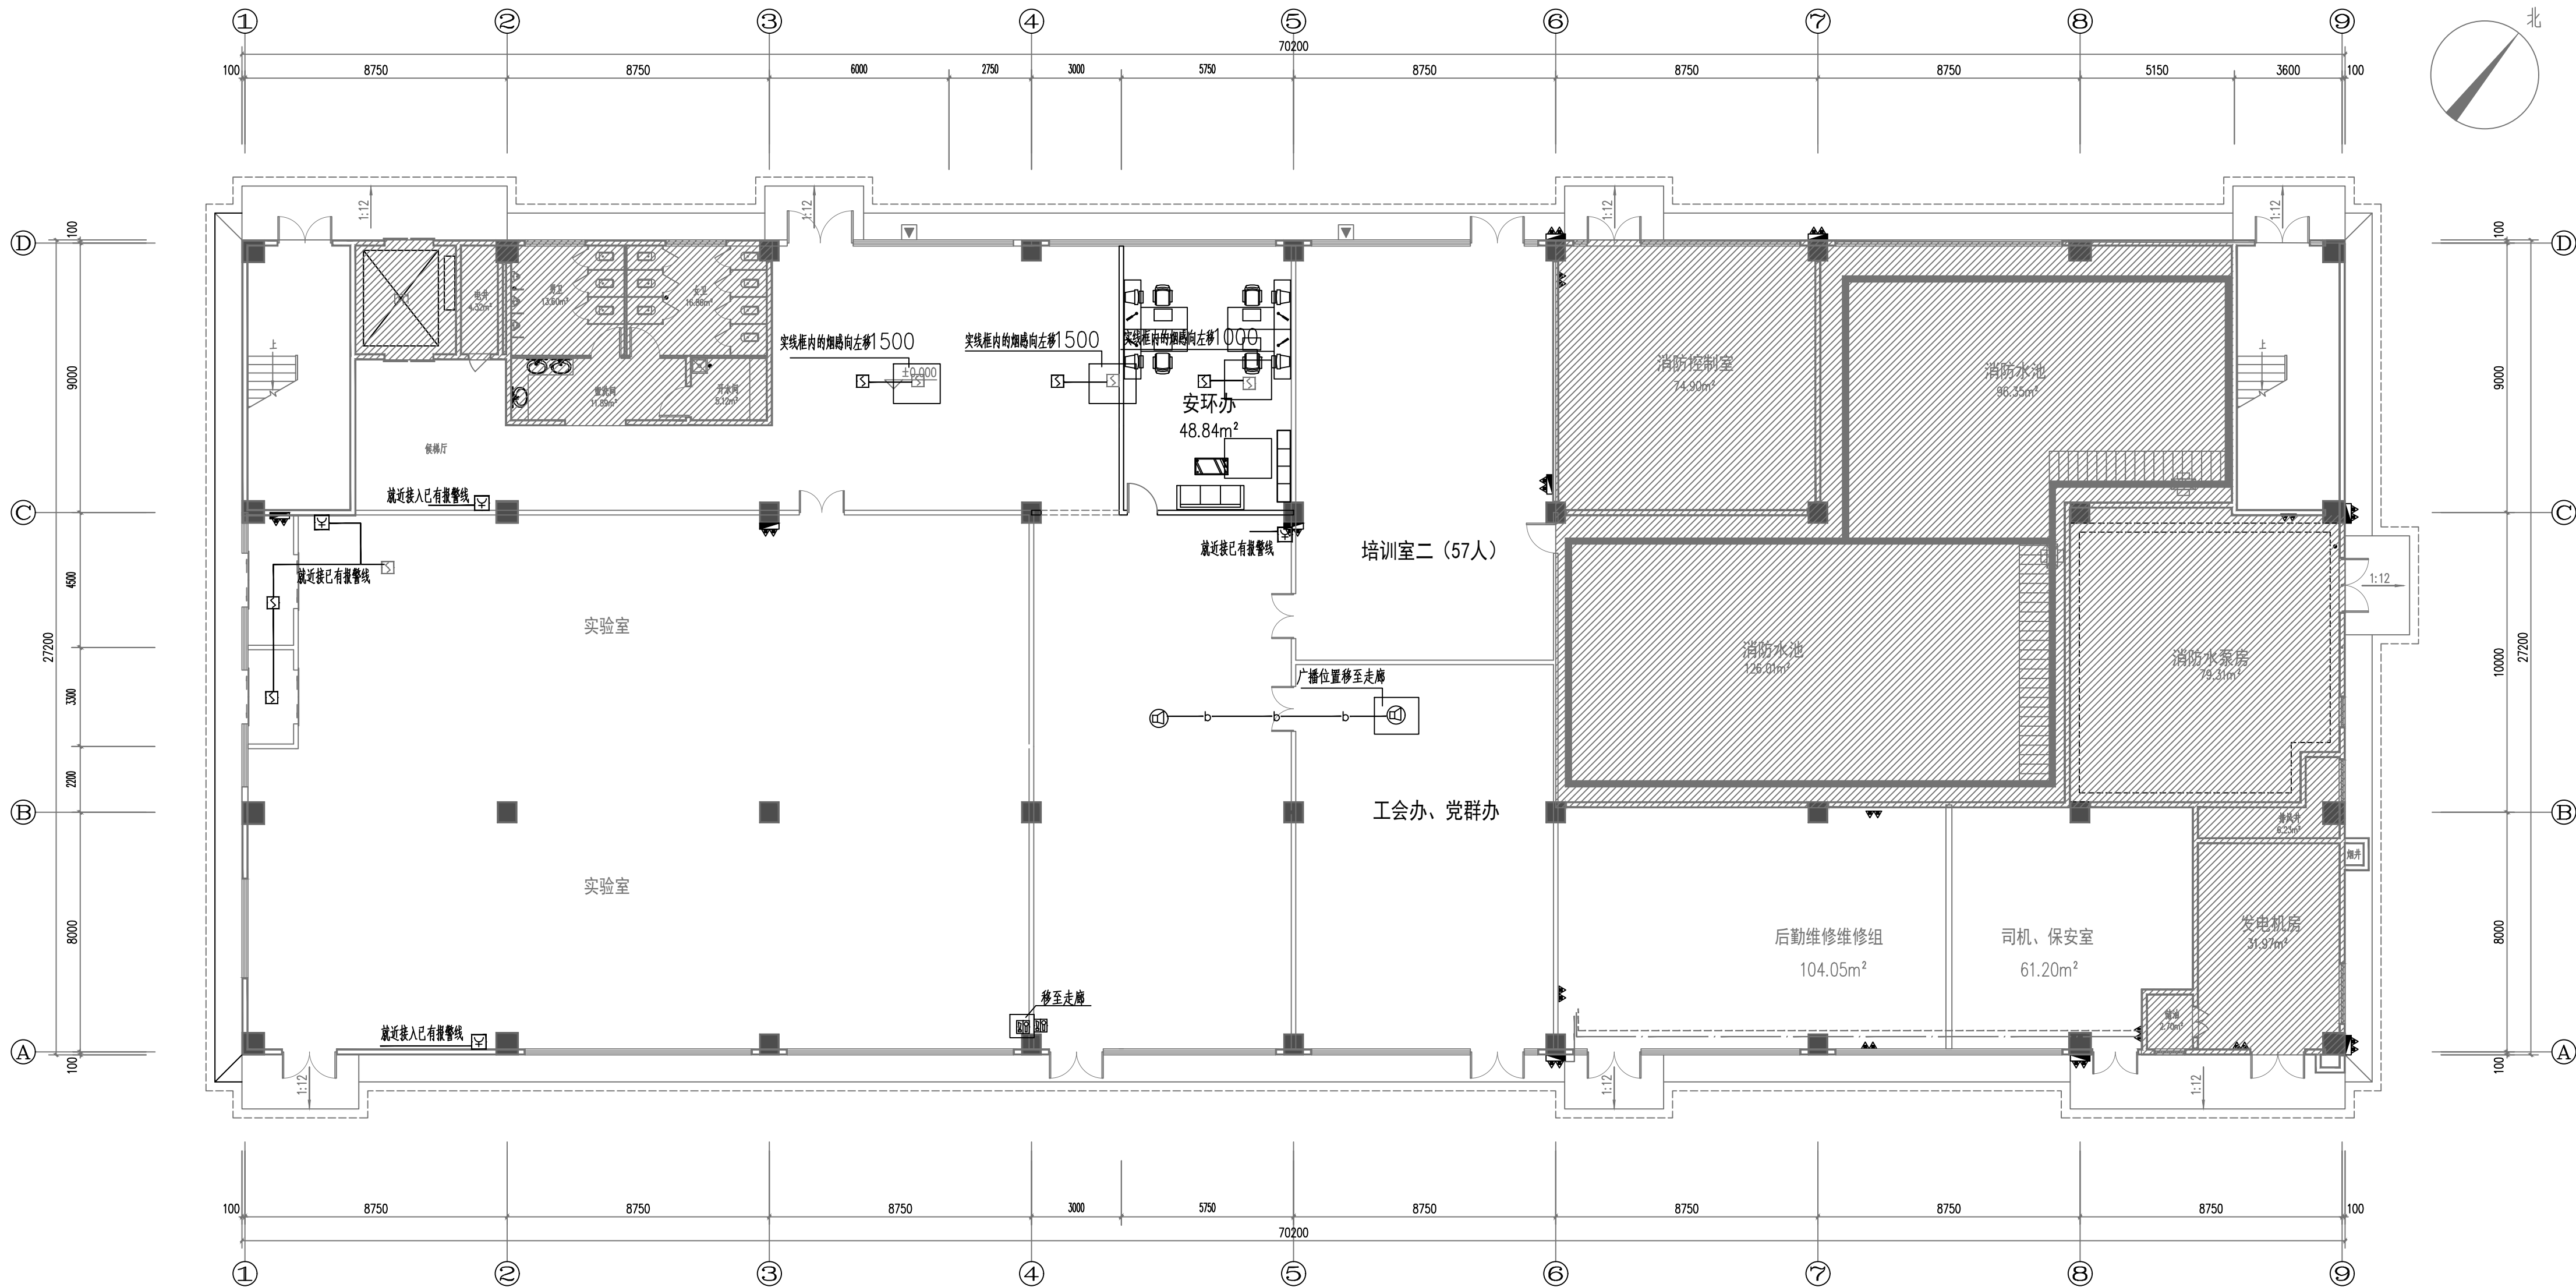

2#楼一层火灾报警平面图 1:100

注：经现场核实和原设计图纸复核，增加分隔后，火灾报警平面及系统均满足使用要求及相关规范，仅调整局部烟感、广播等位置及房间分隔增加烟感，增加后每个短路隔离器后不超32点，满足规范要求。

新增消防主要设备表及图例（注：本材料表选型仅作参考，不作为供货依据）

序号	图例	名称	型号规格	安装方式	数量	单位	备注	适用于本工程
1		智能型感烟探测器	编码型	吸顶	3	个		✓
2		输入/输出模块	编码型	模块盒/箱内安装		个	21/0 双输入/输出模块	✓
3		声光报警器	编码型	底边距地2.2m		个		✓
4		吸顶应急扬声器	3W	吸顶安装		个		✓
5		280℃动作的常开排烟阀		详见通施		个		✓
6		排烟风机控制箱		详见通施				✓
7		火警电话	编码型	距地1.4米明装		个		

线路名称	线型	线路型号规格及穿管敷设方式
火灾报警二总线		ZN-RVS-2X1.5-JGD16-CC.WC
DC24V消防电源线		ZN-BV-2X2.5-JGD20-FC.WC
消防广播线路		ZN-BV-2X1.5-JGD16-CC
消防电话线		ZN-RVVP-2X1.5-JGD16-FC.WC
消防电话多线		ZN-RVVP-2X1.5-JGD16-FC.WC
防火门监控线		通讯线：(ZN-RVS-2X1.5) 电源线：+ZN-BV-2X2.5-JGD20-FC.WC
消防电源监控线		ZN-RVSP-4x1.5 JDC20+ ZN-BV-2x2.5 JDC20