

四川省第六建设有限公司

SICHUAN NO. 6 CONSTRUCTION CO., LTD.

资质等级: 建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级

资质证书编号: A151028825

地址: 四川省成都市星辉中路16号

邮编: 610081

传真: 028-82228005

平面示意图

KEY PLAN

建设单位

CLIENT

四川安和精密电子电器股份有限公司

项目名称

PROJECT NAME

安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称

SUB ITEM NAME

2#楼、3#楼

注册建筑师

REGISTERED ARCHITECT

姓名: 蒋新川

FULL NAME: 蒋新川

注册证书号: 115101220

REGISTRATION CERTIFICATE NUMBER: 115101220

注册印章号: 5102882-004

REGISTERED SEAL NUMBER: 5102882-004

项目负责人: 蒋新川

PROJECT DIRECTOR: 蒋新川

审定: 梁琳辉

AUTHORIZED: 梁琳辉

审核: 关仁波

ADDED: 关仁波

专业负责人: 王明渊

LEAD DISCIPLINE ENGINEER: 王明渊

校对: 李倩

CHECKED: 李倩

设计: 薛锐

DESIGNED: 薛锐

工程设计号: 2022-SW设-J009

PROJECT No.: 2022-SW设-J009

图纸名称

DRAWING NAME

设计阶段: 施工图

DESIGN PHASE: 施工图

版号: A

REVISION: A

图别: 装修

STATUS: 装修

图号: ZS-17/38


DRAWING No.: ZS-17/38

日期: 2023.09.23

DATE: 2023.09.23

本图须加盖公司出图章, 否则一律无效。

THIS DRAWING MUST BE COVERED WITH THE COMPANY'S SEAL, OTHERWISE IT IS INVALID.

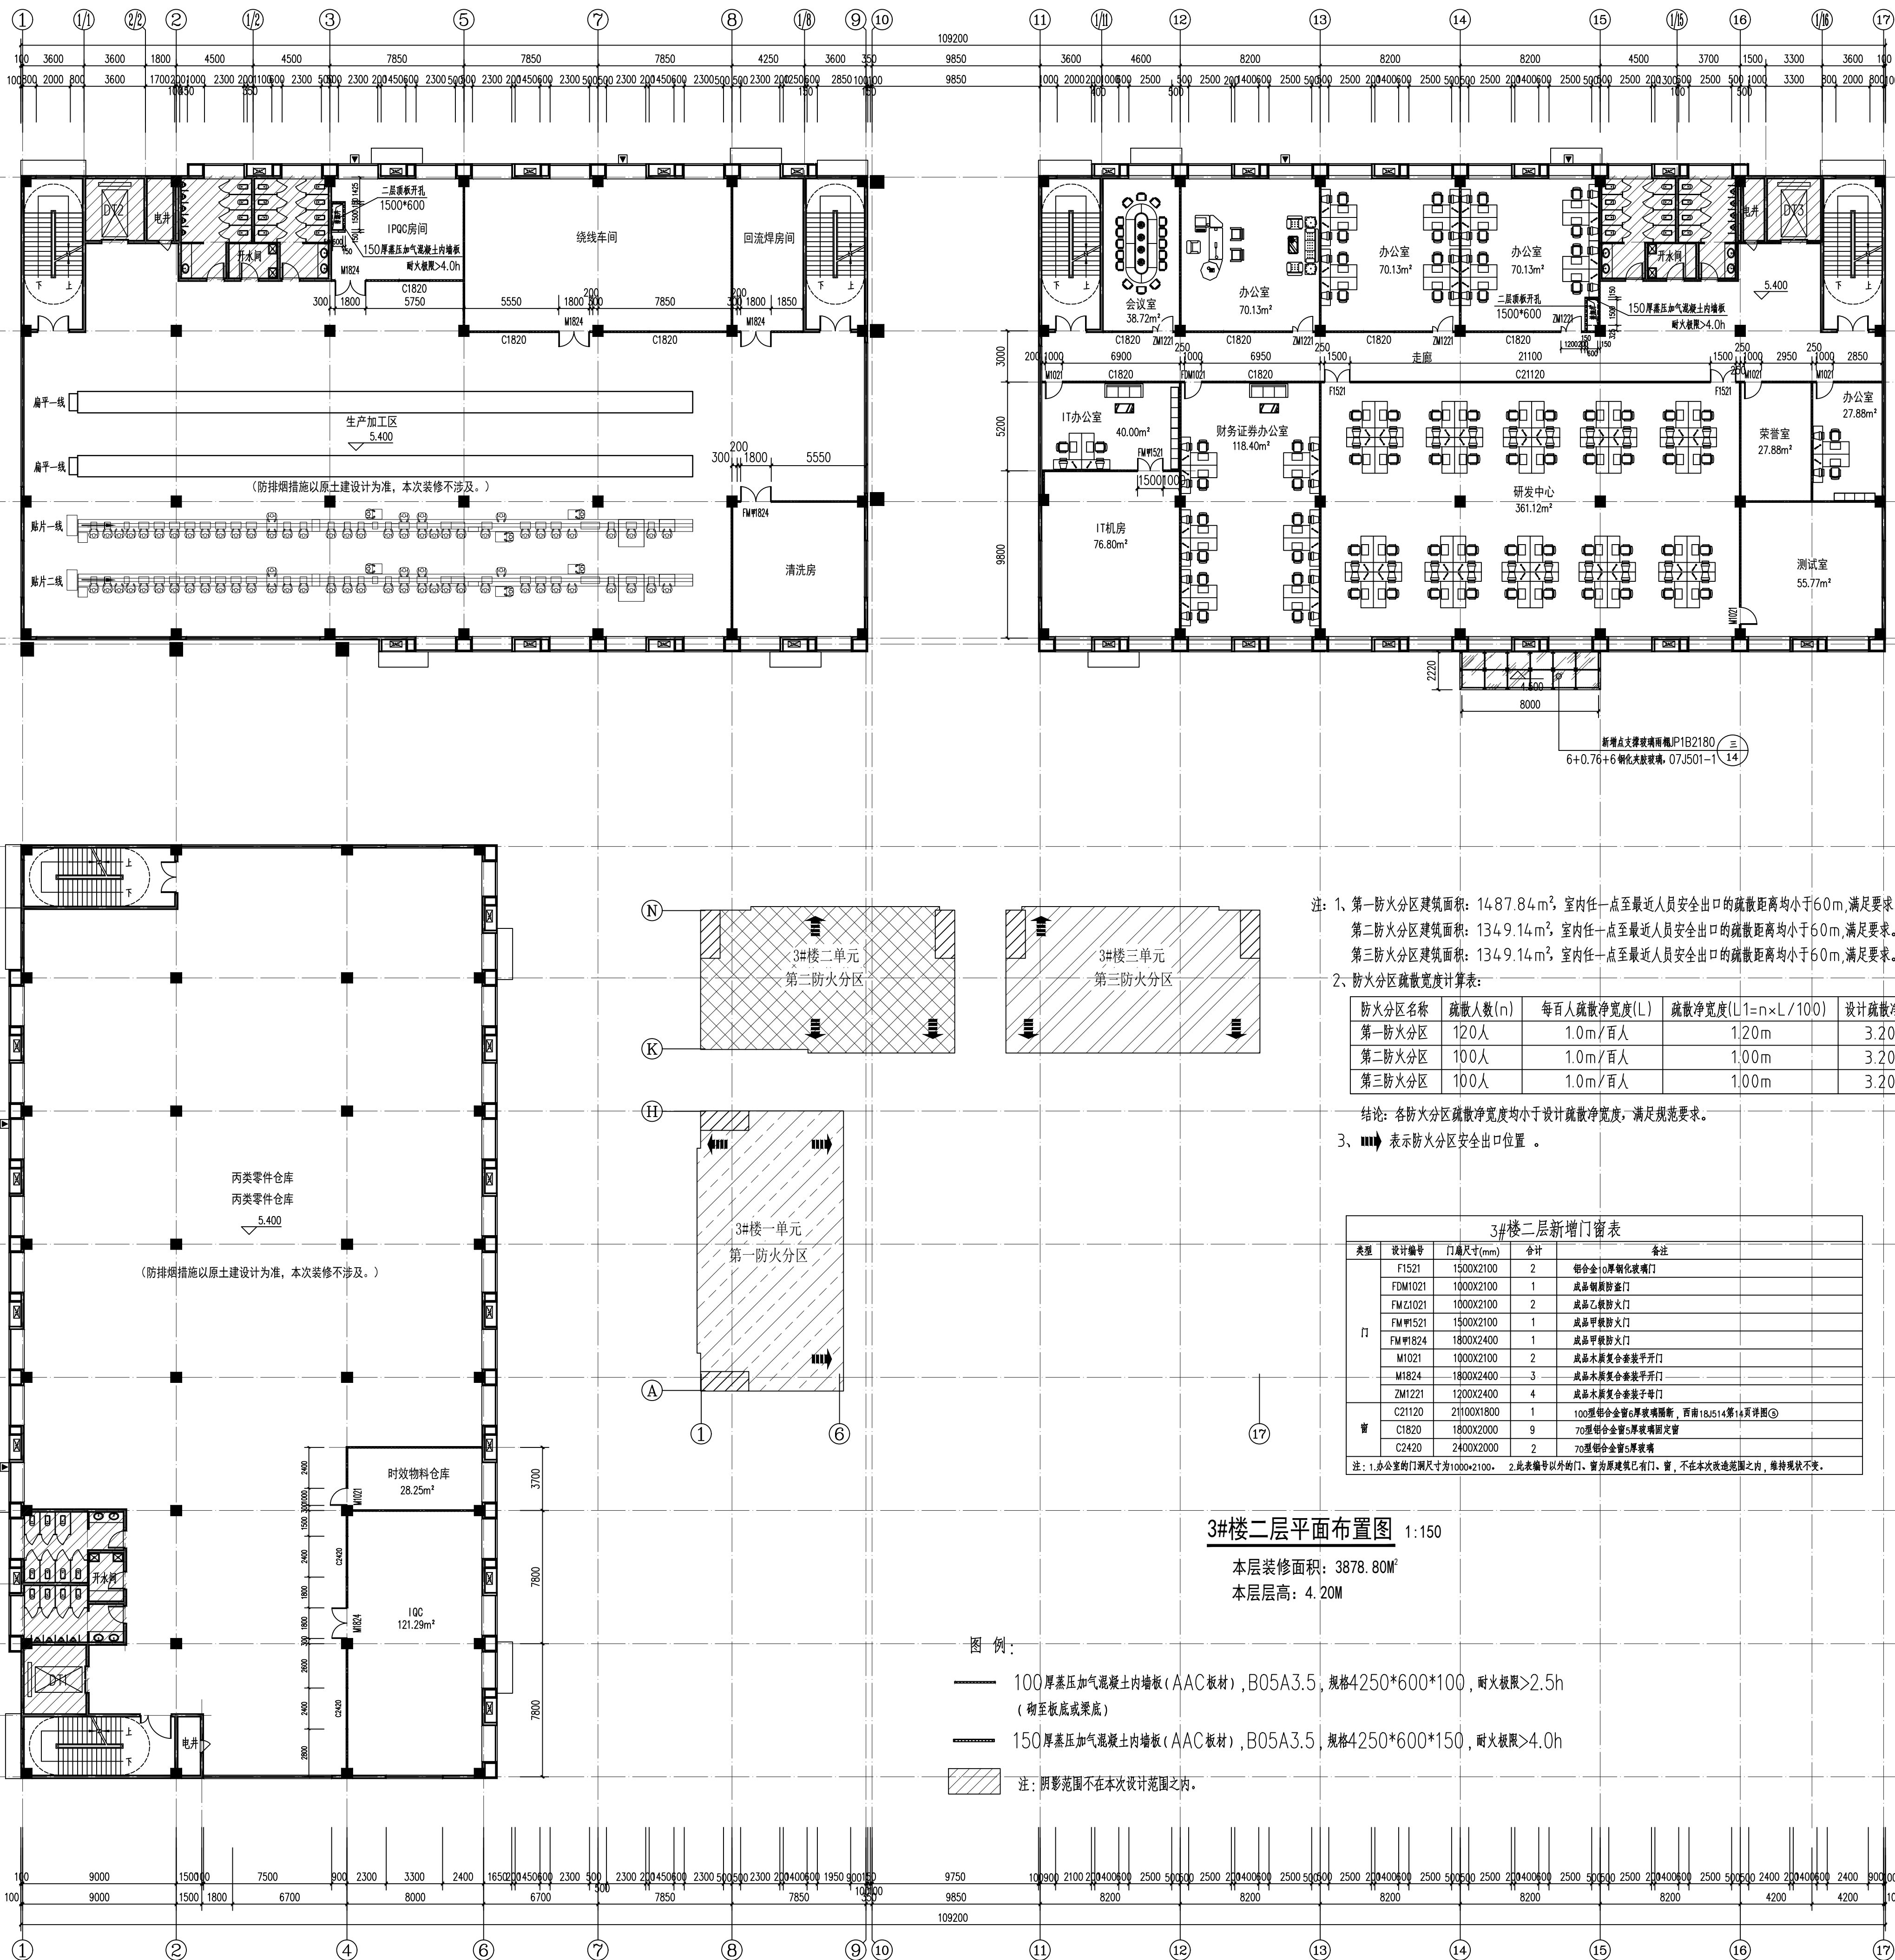

注: 1、第一防火分区建筑面积: 14.87.84m², 室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离均小于60m, 满足要求。
第二防火分区建筑面积: 134.9.14m², 室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离均小于60m, 满足要求。
第三防火分区建筑面积: 134.9.14m², 室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离均小于60m, 满足要求。

2、防火分区疏散宽度计算表:

防火分区名称	疏散人数(n)	每百人疏散净宽度(L)	疏散净宽度(L1=n×L/100)	设计疏散净宽度
第一防火分区	120人	1.0m/百人	1.20m	3.20m
第二防火分区	100人	1.0m/百人	1.00m	3.20m
第三防火分区	100人	1.0m/百人	1.00m	3.20m

结论: 各防火分区疏散净宽度均小于设计疏散净宽度, 满足规范要求。

3、表示防火分区安全出口位置。

3#楼二层平面布置图 1:150

本层装修面积: 3878.80m²

本层层高: 4.20m

图例:

100厚蒸压加气混凝土内墙板(AAC板材), B05A3.5, 规格4250*600*100, 耐火极限>2.5h
(砌至板底或梁底)

150厚蒸压加气混凝土内墙板(AAC板材), B05A3.5, 规格4250*600*150, 耐火极限>4.0h

注: 阴影范围不在本次设计范围之内。