

四川省第六建设有限公司

SICHUAN NO. 6 CONSTRUCTION CO., LTD.

资质等级: 建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级
资质证书编号: A151028825

地址: 四川省成都市星辉中路16号
邮编: 610081
传真: 028-82228005

平面示意

KEY PLAN

建设单位

CLIENT

四川安和精密电子电器股份有限公司

项目名称

PROJECT NAME

安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称

SUB-ITEM NAME

2#楼、3#楼

项目负责人

PROJECT DIRECTOR

蒋新川

审定

AUTHORIZED

王春平

审核

ADDED

陈林

专业负责人

LEAD DISCIPLINE ENGINEER

徐小华

校对

CHECKED

雷琼

设计

DESIGNED

罗潇

工程设计号

PROJECT No.

2022-SW设-J009

图纸名称

DRAWING NAME

3#楼二层给排水平面图

设计阶段

DESIGN PHASE

版号

REVISION

A

图别

STATUS

装修-给排水

图号

DRAWING No.

SS-06/09



日期

DATE

2023.09.23

本图须加盖公司出图签章, 否则一律无效。

SEALING SEAL OR NOT READY

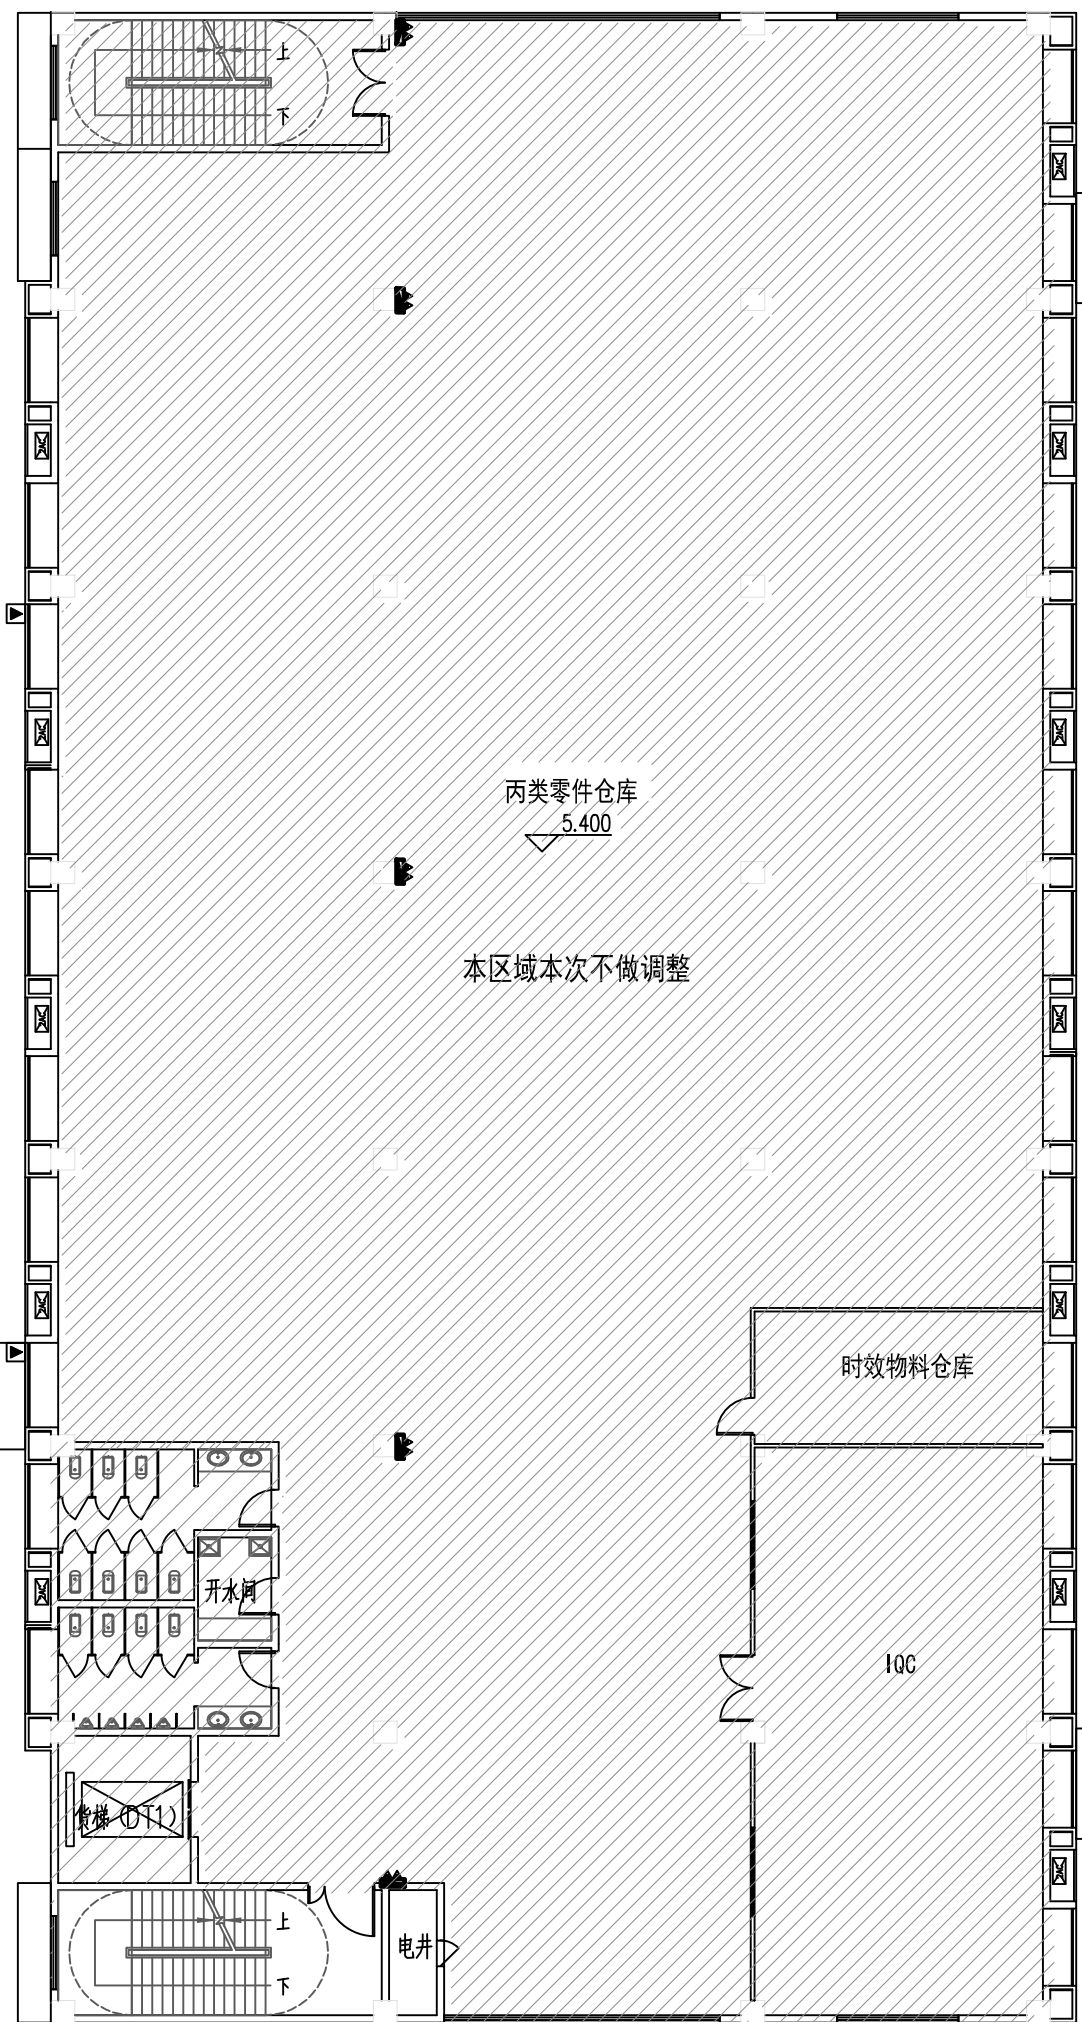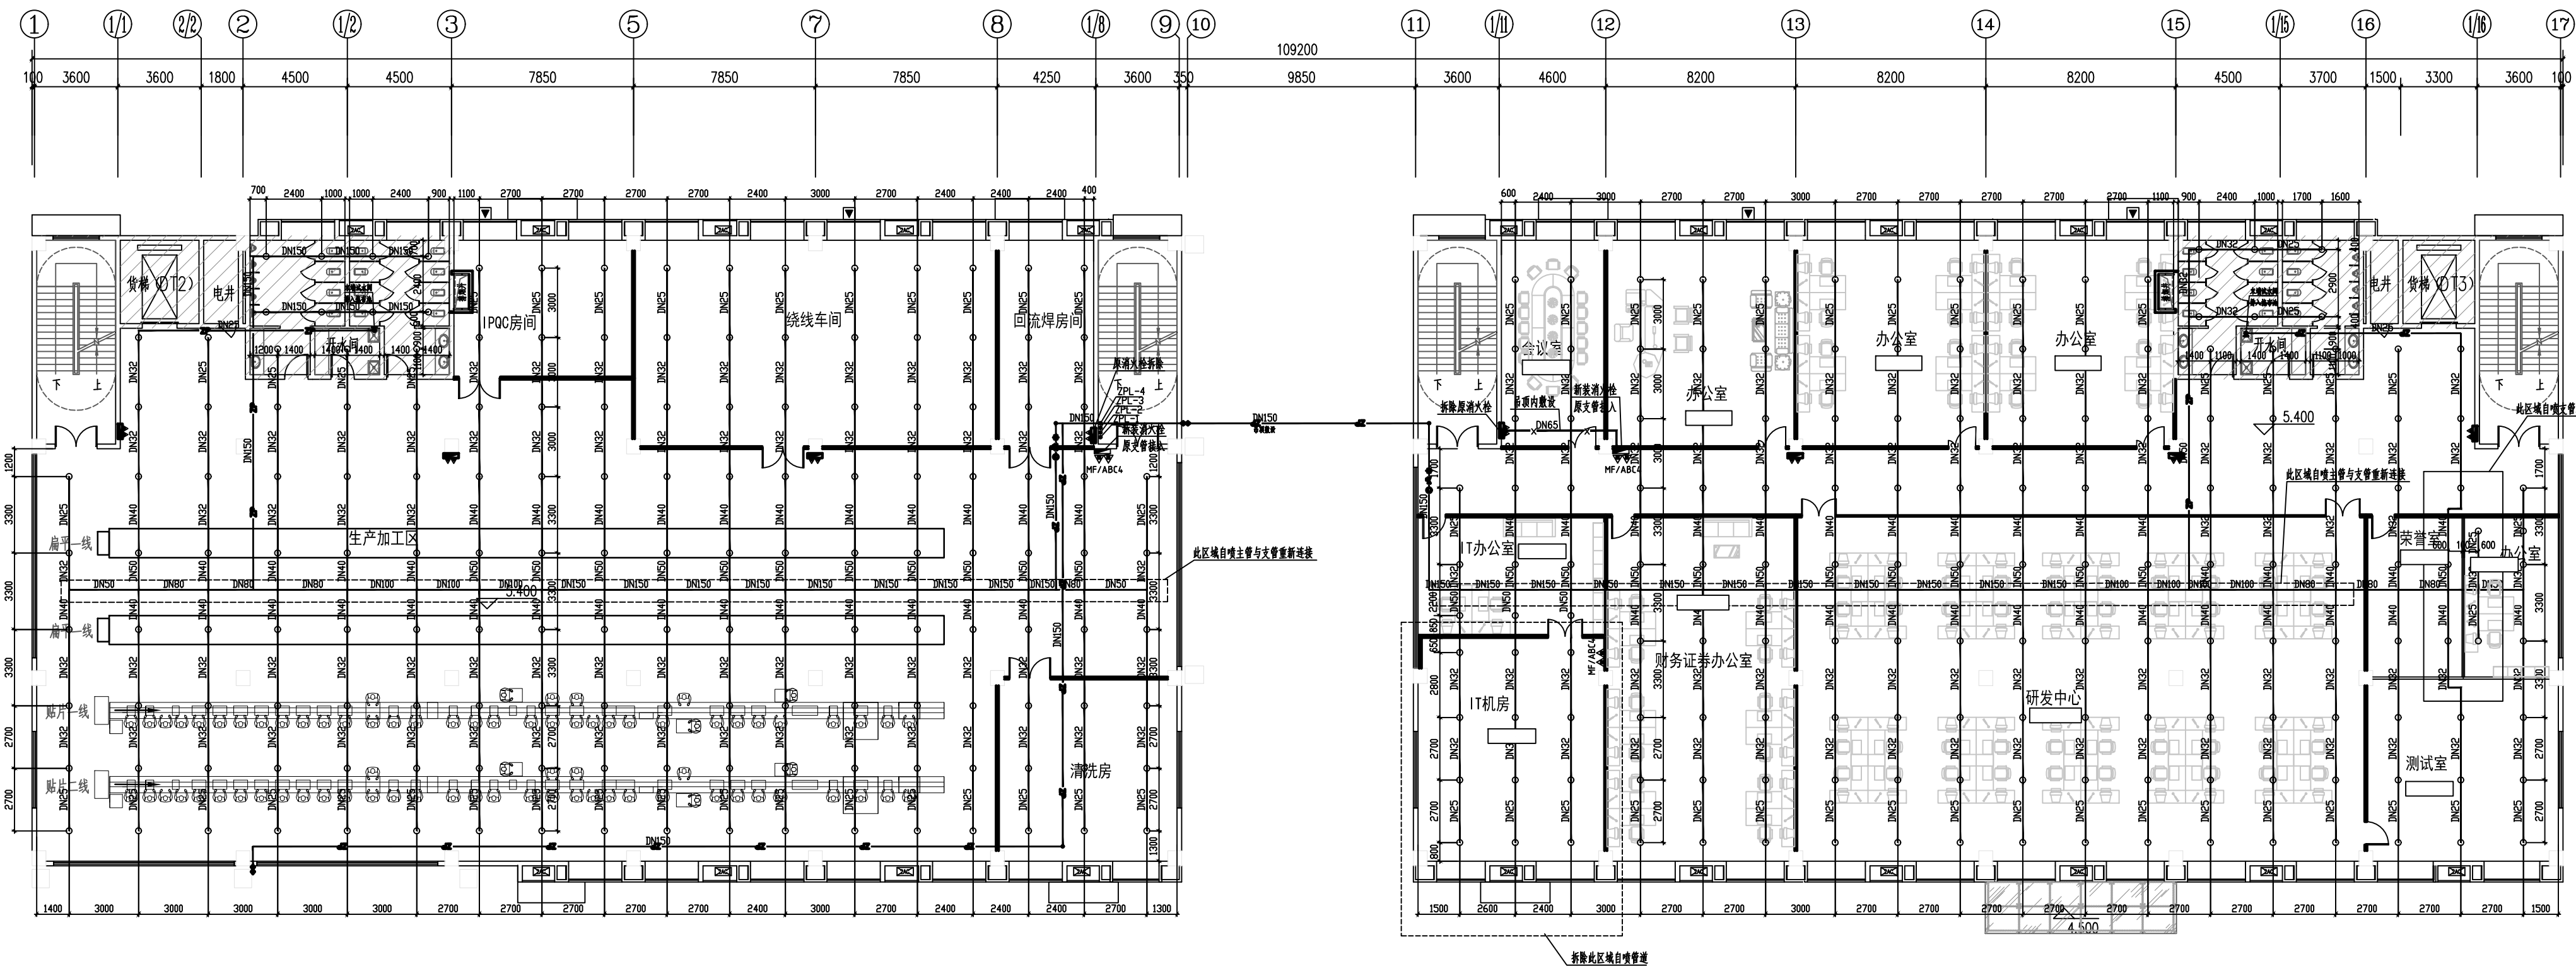

本层改造材料表						
序号	图例	名称	安装方式	单位	数量	备注
1		消火栓	明装	套	2	15S202-15
2		消火栓拆除	明装	套	2	拆除消火栓已有消火栓箱
3		手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器	明装	具	8	MF/ABC4(干粉磷酸铵盐)
4		镀锌钢管 (DN25)	螺纹	米	260	自喷支管(喷头连接管)
5		镀锌钢管 (DN25-DN40)	螺纹	米	11	自喷支管
6		直立型喷头(上横)/易熔型喷头	螺纹	个	360	含备用(三单元市原房料采用易熔型喷头)
7		自喷支管上下翻接	卡箍	处	78	主管与支管连接处, 向上翻至接直立型喷头方向

备注:
1、本层原自喷喷头为下横式喷头, 根据本次使用需要更换为直立型喷头;
2、本层用新增设灭火器、消火栓和喷头移位;

3#楼二层平面布置图 1:150