


四川省第六建筑有限公司
(尚惟建筑设计院)
SICHUAN NO.6 CONSTRUCTION CO., LTD.


资质等级：建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：A151028825
地址：四川省成都市星辉中街16号
邮编：610081
传真：028-82228005

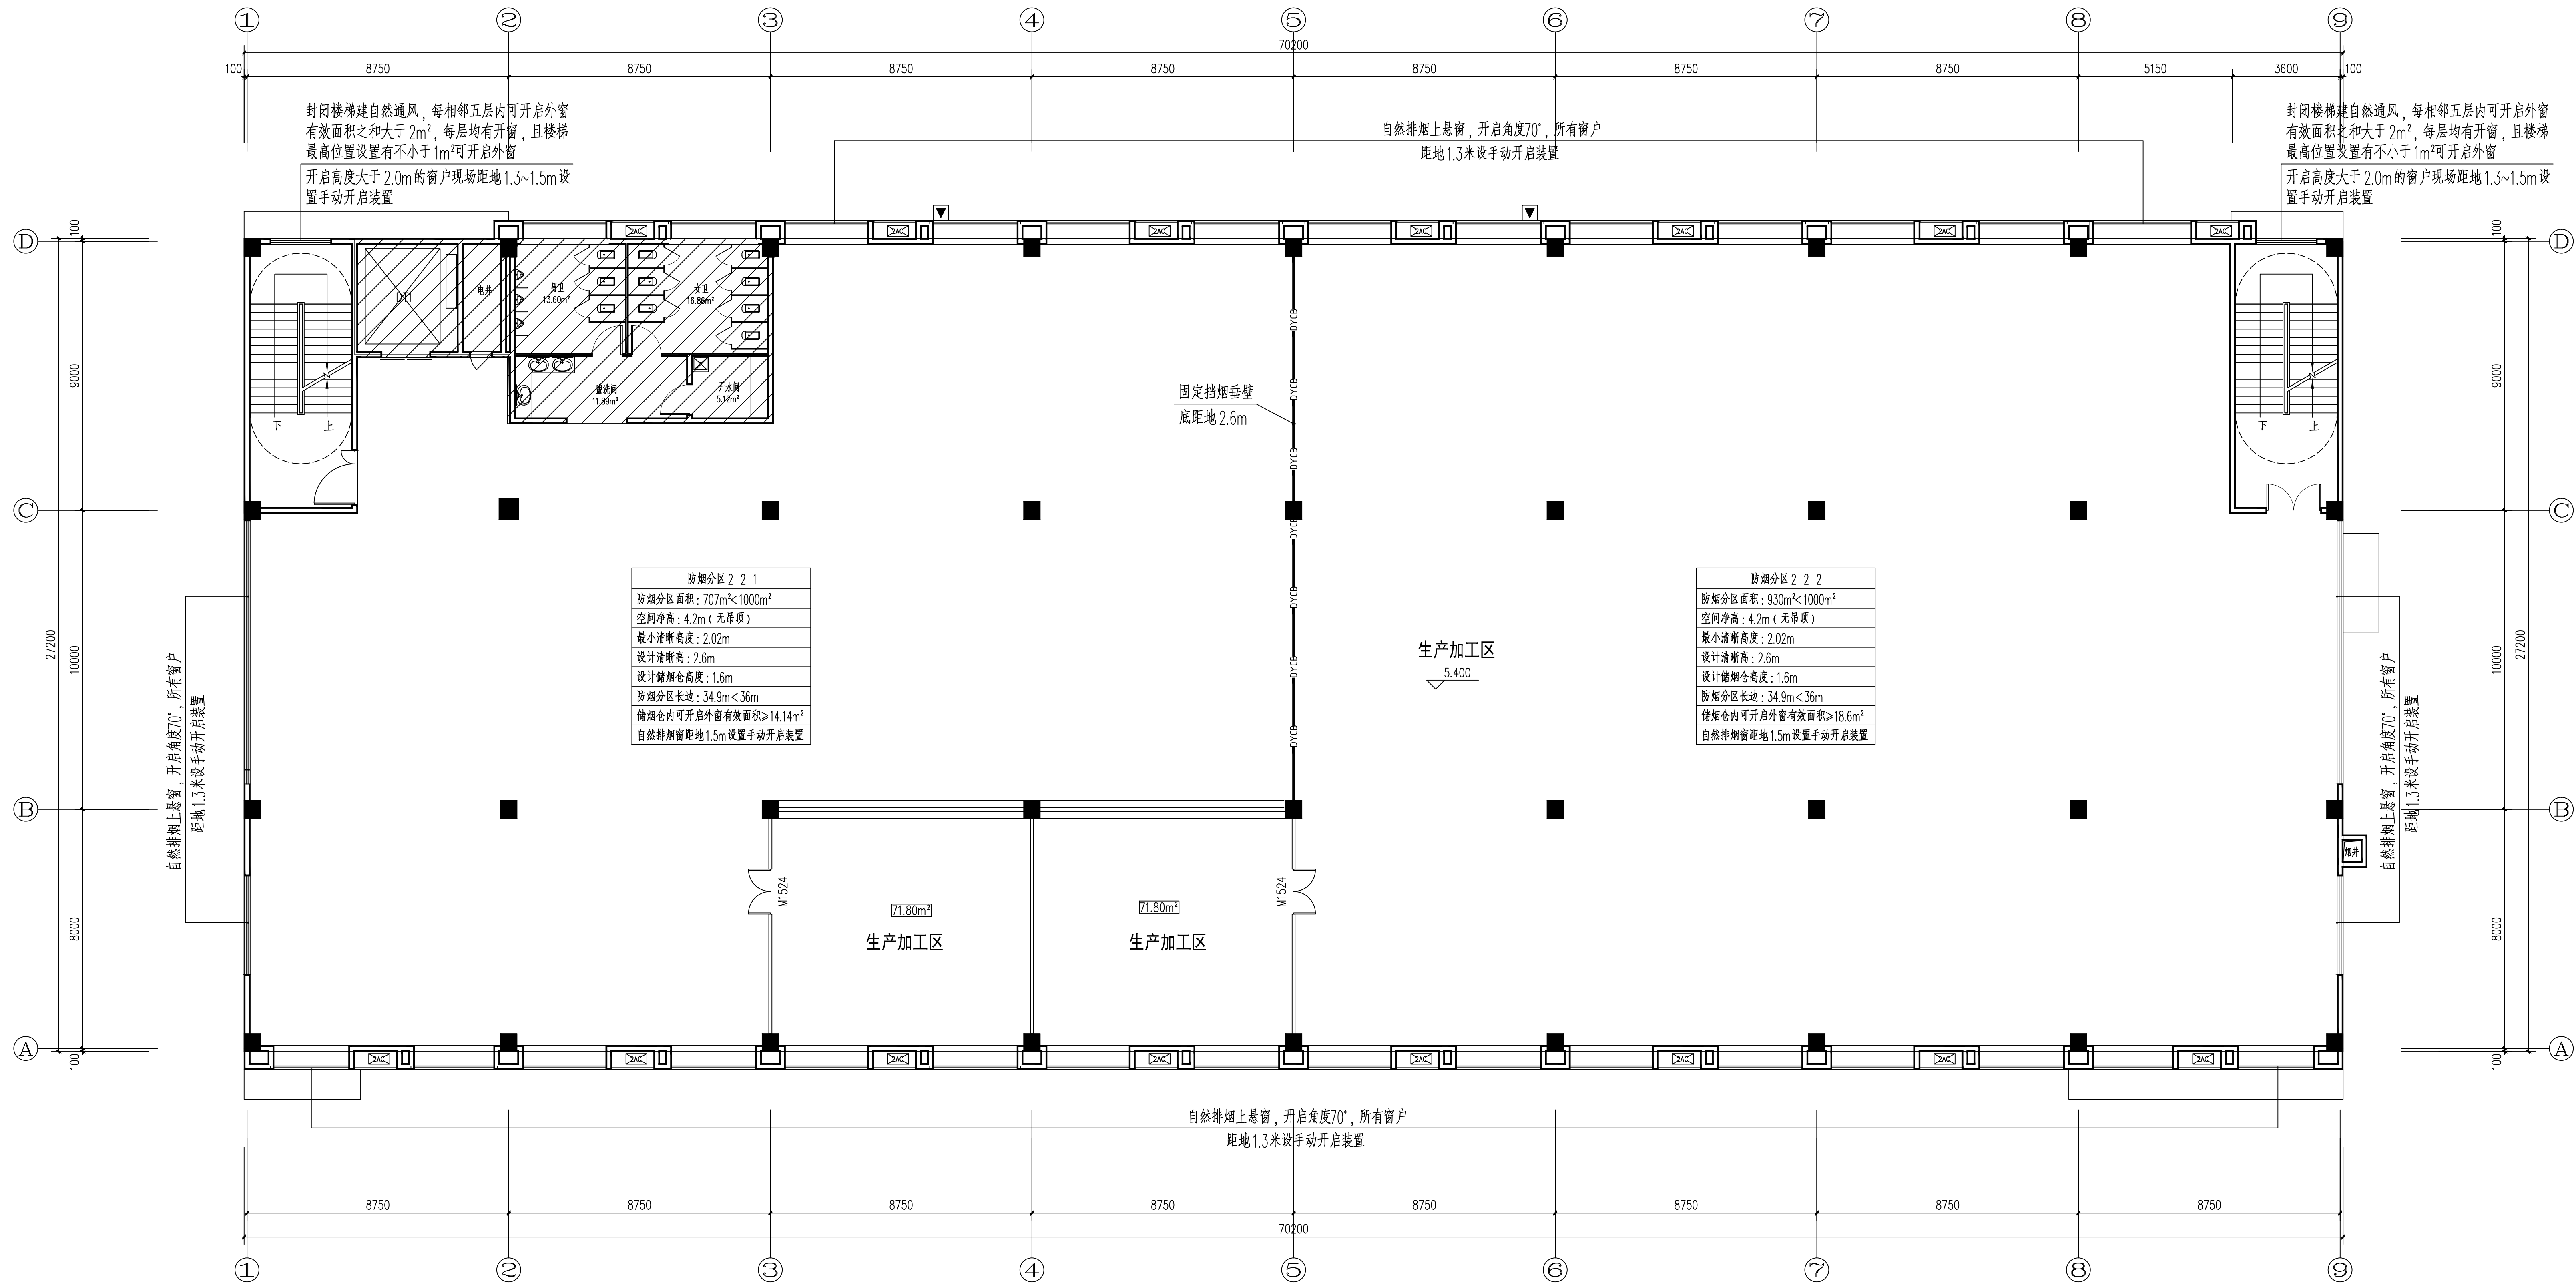

2#楼二层防排烟平面图 1:100

经现场勘测, 2/3#楼针对以下窗户需按要求进行整改:

- 一、所有封闭楼梯间开启高度大于2.0m, 应现场距地1.3~1.5m增加手动开启装置;
二、3号楼所有单元~五层的所有窗户均应在2.0m之上增加开启扇, 同时开启扇开启角度应调整为70°;
三、2/3#楼所有开启高度均大于2.0m的自然排烟窗, 应现场距地1.3~1.5m增加手动开启装置。
四、具体窗户设置详建筑专业。



2#楼二层防烟分区示意图

平面示意
KEY PLAN

建设单位
CLIENT

四川安和精密电子电器股份有限公司

项目名称
PROJECT NAME

安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称
SUB ITEM NAME

2#楼、3#楼

项目负责人
PROJECT DIRECTOR

蒋新川

审定
APPROVED

王东

审核
REVIEW

李环冉

专业负责人
JUNIOR SUPERVISOR

徐子峰

校对
CHECK

董印镇

设计
DESIGNER

董润宇

工程编号
PROJECT NO.

2022-SM证-J009

图线名称
DRAWING NAME

2#楼二层防排烟平面图

设计阶段
DESIGN PHASE

施工图

版本号
VERSION

A

图别
CATEGORY

暖通

图号
DRAWING NO.

NS-05/10

日期
DATE

2023.09.23

本图属加密公司出图签署, 否则一律无效。
COPYING, SALE OR REUSE FORBIDDEN